


١١,٦ مليار م^٣ إجمالي كمية المياه النقية المنتجة عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الموافق / / ٢٠٢٥ النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحي عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وكان من أهم مؤشرات ما يلي:

مياه الشرب النقية

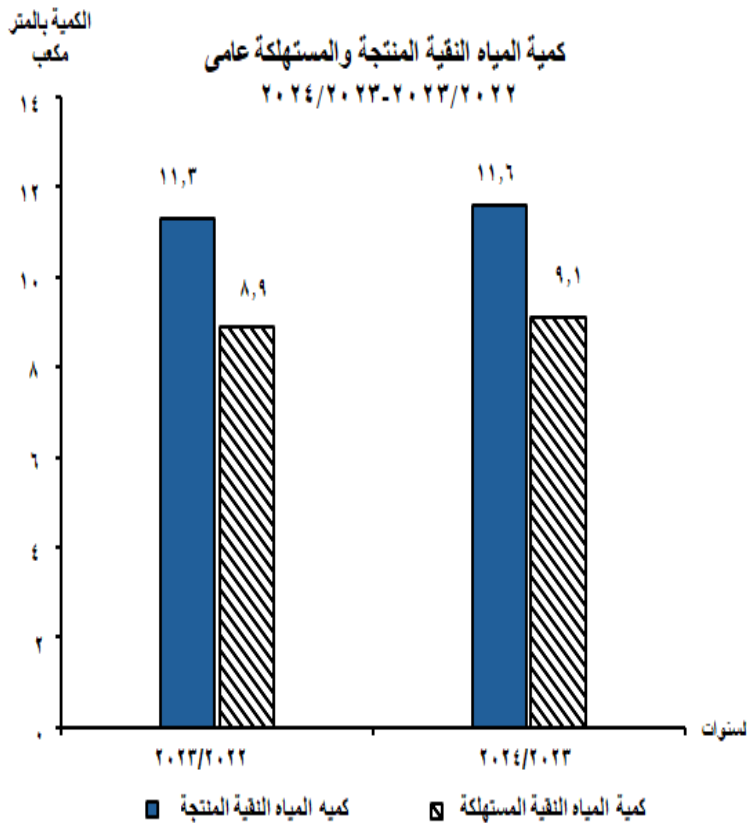

- بلغ إجمالي كمية المياه النقية المنتجة ١١,٦ مليار م^٣ عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، مقابل ١١,٣ مليار م^٣ عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنسبة ارتفاع قدرها ٢,٥٪.

- بلغ إجمالي كمية المياه النقية المستهلكة ٩,١ مليار م^٣ عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مقابل ٨,٩ مليار م^٣ عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنسبة ارتفاع قدرها ٢,٧٪.

- بلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية (نهر النيل) ١١٤٩ محطة بكمية انتاج قدرها ١٠,٤ مليار م^٣ عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

- بلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه الارتوازية ١٥٤٩ محطة بكمية انتاج قدرها ٢,٠٤ مليار م^٣ عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

- بلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار ٤٠ محطة بكمية انتاج قدرها ٠,٠٤ مليار م^٣ عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

- بلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار (التحلية) ٥٧ محطة بكمية انتاج قدرها ٠,٢ مليار م^٣ عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

- بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة ١٠٨,٦ م^٣ عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

- بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المستهلكة ٨٥,٧ م^٣ عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
- بلغت نسبة الفاقد من المياه النقية المنتجة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ٢٥,٧٪ عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مقابل ٢٦,١٪ عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنسبة انخفاض قدرها ١,٥٪.
- بلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الانتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ٩٩٪، بينما بلغت هذه النسبة لمحطات الانتاج التابعة لهيئة قناة السويس ٩٦,١٪ عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
- بلغت نسبة التطابق في شبكات التوزيع للشركات التابعة للشركة القابضة ٩٩,١٪ بينما بلغت ٩٦,٥٪ لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناة السويس عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

الصرف الصحي

- بلغ اجمالي عدد محطات الصرف الصحي المعالج ٥١٨ محطة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مقابل ٥٠٨ محطة عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنسبة ارتفاع قدرها ٢٪.
- بلغ إجمالي كمية الصرف المعالج ٥,٦ مليار م^٣ عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، مقابل ٥,٤ مليار م^٣ عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنسبة ارتفاع قدرها ٣,٧٪.