




### ١١ مليار م<sup>٣</sup> إجمالى كمية المياه النقية المنتجة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الموافق / / ٢٠٢٢ النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحى عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ وكان من أهم مؤشراتهما ما يلى :

#### مياه الشرب النقية

- بلغ إجمالى كمية المياه النقية المنتجة ١١ مليار م<sup>٣</sup> عام ٢٠٢١/٢٠٢٠.

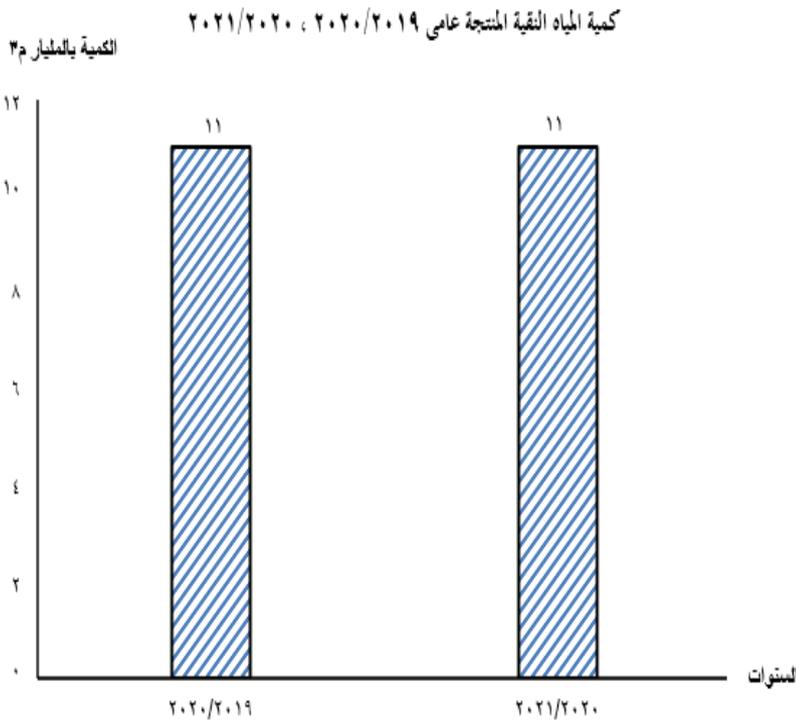

- بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة

من المياه السطحية ( نهر النيل )

١١١٩ محطة بكمية انتاج قدرها

٩,٩ مليار م<sup>٣</sup> عام ٢٠٢١/٢٠٢٠.

- بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة

من المياه الإرتوازية ١٥٨٠ محطة

بكمية انتاج قدرها مليار م<sup>٣</sup>

عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

- بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية

المنتجة من مياه الآبار ٤٥ محطة بكمية

انتاج قدرها ٠,٠٨ مليار م<sup>٣</sup>

عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

- بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار ( التحلية ) ٣٢ محطة بكمية انتاج قدرها

٠,٠٥ مليار م<sup>٣</sup> عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

- بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة ١٠٦,٨ م٣ عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ١١٠,١ م٣ عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ .
- بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المستهلكة ٨٢,٦ م٣ عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ٨٤,٧ م٣ عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ .
- بلغت نسبة الفاقد من المياه ٢٧,٩٪ عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ٢٨,٤٪ عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنسبة انخفاض قدرها ١,٨٪ .
- بلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الانتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ٩٩,٣٪ ، بينما بلغت هذه النسبة لمحطات الانتاج التابعة لهيئة قناة السويس ٩٦,٨٪ عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- وبلغت نسبة التطابق في شبكات التوزيع للشركات التابعة للشركة القابضة ٩٧,٢٪ بينما بلغت ٩٦,٤٪ لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناة السويس عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ .

#### الصرف الصحي

- بلغ اجمالي عدد محطات الصرف الصحي المعالج ٤٧٥ محطة عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ٤٥٥ محطة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنسبة ارتفاع قدرها ٤,٤٪ .
- بلغ اجمالي كمية الصرف المعالج ٥,٢٣ مليار م٣ عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ٥,١٣ مليار م٣ عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنسبة ارتفاع قدرها ١,٩٪ .

ص،ب، ٢٠٨٦ صلاح سالم - مدينة نصر / القاهرة P,O, Box 2086 Salah Salem , Nasr City, Cairo, Egypt

ت/ العلاقات العامة: ٢٤٠٢٠٢٣١ (٠٢)، مكتب خدمة عملاء بنك المعلومات: ٢٤٠٠٢٧٠٦ (٠٢)، فاكس رئاسة الجهاز

Email: [pres\\_capmas@capmas.gov.eg](mailto:pres_capmas@capmas.gov.eg) البريد الإلكتروني Fax: (٠٢) ٢٤٠٢٤٠٩٩

موقع الجهاز : [www.capmas.go.eg](http://www.capmas.go.eg)