


١١,٢ مليار م^٣ إجمالي كمية المياه النقية المنتجة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الموافق / / ٢٠٢٣ النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحي عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وكان من أهم مؤشراتهما ما يلي :

مياه الشرب النقية

كمية المياه النقية المنتجة والمستهلكة عامي ٢٠٢١/٢٠٢٠، ٢٠٢٢/٢٠٢١

الكمية بال مليار م^٣

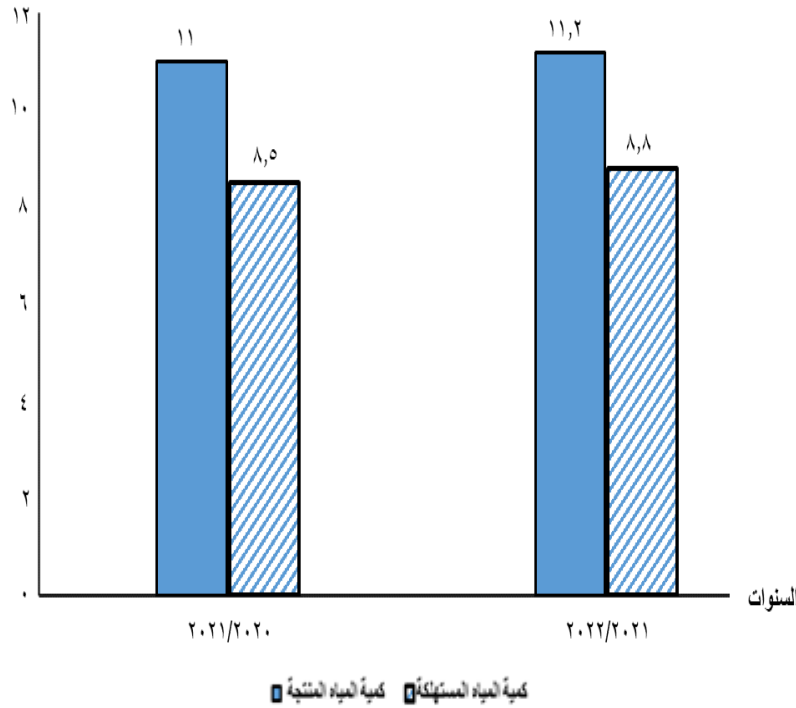

- بلغ إجمالي كمية المياه النقية المنتجة ١١,٢ مليار م^٣ عام ٢٠٢٢ / ٢٠٢١، مقابل ١١ مليار م^٣ عام ٢٠٢١/٢٠٢٠.
- بلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية (نهر النيل) ١١١٥ محطة بكمية انتاج قدرها ٩,٩ مليار م^٣ عام ٢٠٢٢/٢٠٢١.

- بلغ إجمالي عدد محطات

المياه النقية المنتجة من المياه الإرتوازية ١٥٨٤ محطة بكمية انتاج قدرها مليار م^٣ عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

- بلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار ٣٨ محطة بكمية انتاج قدرها ٠,٠٤ مليار م^٣ عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

- بلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار (التحلية) ٥٤ محطة بكمية انتاج قدرها ٠,٢ مليار م^٣ عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

- بلغ إجمالي كمية المياه النقية المستهلكة ٨,٨ مليار م^٣ عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٨,٥ مليار م^٣ عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة ١٠٦,٩ م^٣ عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١٠٦,٨ م^٣ عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المستهلكة ٨٣,٩ م^٣ عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٨٢,٦ م^٣ عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- بلغت نسبة الفاقد من المياه ٢٦,٥% عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٢٧,٩% عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ . بنسبة انخفاض قدرها ٥% .
- بلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الانتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ٩٩,٢% ، بينما بلغت هذه النسبة لمحطات الانتاج التابعة لهيئة قناة السويس ٩٥,٩% عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- بلغت نسبة التطابق في شبكات التوزيع للشركات التابعة للشركة القابضة ٩٧,١% بينما بلغت ٩٦,٣% لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناة السويس عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

الصرف الصحي

- بلغ اجمالي عدد محطات الصرف الصحي المعالج ٤٨٤ محطة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٤٧٥ محطة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة ارتفاع قدرها ١,٩% .
- بلغ اجمالي كمية الصرف المعالج ٥,٢٣ مليار م^٣ عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

ص ، ب ، ٢٠٨٦ صلاح سالم – مدينة نصر / القاهرة P,O, Box 2086 Salah Salem , Nasr City, Cairo, Egypt

ت/ العلاقات العامة : ٢٤٠٢٠٢٣١ (٠٢) ، مكتب خدمة عملاء بنك المعلومات : ٢٤٠٢٠٥٧٤ (٠٢) ، فاكس رئاسة الجهاز ٢٤٠٢٤٠٩٩ (٠٢) Fax :

البريد الإلكتروني : Email: pres_capmas@capmas.gov.eg موقع الجهاز : www.capmas.go.eg